


## Kommunalteknikk har følgende kommentarer

- Overvann håndteres på egen eiendom
- Ved bruksendring av kjeller, fra tilleggsdel til hoveddel, må ett av følgende tiltak gjennomføres for at det godkjennes av Kommunalteknikk:
  - o Vannstand i laveste monterte vannlås og innvendige kummer og tanker må ligge minst 900mm høyere enn innvendig topp hovedledning målt i stikkledningens forgreiningspunkt på hovedledningen.
  - o Kan ikke avløpet føres med naturlig fall og nødvendig overhøyde til hovedledning, skal avløpsvannet føres til kum, der det skal pumpes opp i avløpssystemet. Det må monteres kum for avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. Spillvann skal føres til pumpekum. Slike systemer må sikres mot oppstuvning ved strømbrudd, pumpehavari e.l.
  - o Andre løsninger enn pumping kan godkjennes av kommunen etter særskilt søknad.



43

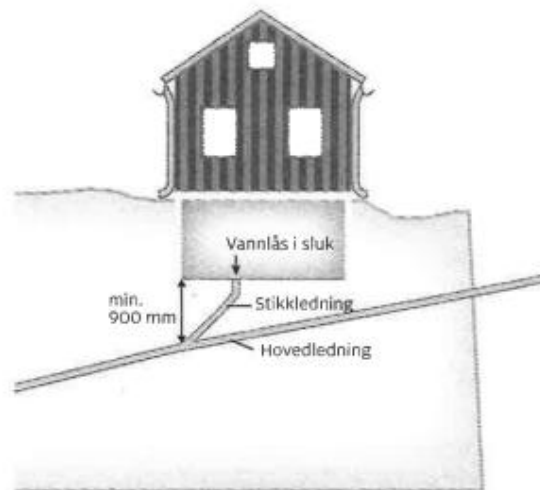