



VINJE

SØKNADSHJELP-STEINAR KVIFTE
Bæråsenveien 16
4903 TVEDESTRAND
Att.Steinar Kvifte

Dato:19.12.2025
Vår referanse: 2025/2136-11
Sakshandsamar:Erland Tveiti

104/17 - Løyve til Nyanlegg - endringsløyve

Tiltak: Nyanlegg – endring av anlegg – utslepp for svartvatn med anlegg
Tiltakets adresse: Lidvegen 283, 3890 Vinje
Eigedom: 104/17
Tiltakshavar: Jonas Bakke Øygarden
Ansvarleg søkjar: SØKNADSHJELP-STEINAR KVIFTE

TYPE UTSLEPP:	Svartvassutslepp	Delegert vedtak: 250/25
TYPE ANLEGG:	Slamavskiljar med	
STORLEIK	pumpe	
UTSLEPP:	5 pe	
UTSLEPPSSTAD:	Stadeigne og tilkøyrt massar	
INFILTRASJON:	51 m ² areal	

PRØVETAKINGSK
UM:

Det skal vere lagt til
rette for prøvetaking
i enden av inf.arealet
med inspeksjonsrør.

UTSLEPPSKRAV:

Det er krav til 90%
reinsing av Tot P og
90% reinsing av BOF

Vedtak: Søknaden vert godkjent med vilkår.

Saksutgreiing

Bakgrunn:

Kommuneplan - 20030003

Lokal forureingsforskrift – Vinje kommune

Grunnlag for handsaminga er opplysningar gjeve i søknad registrert 09.09 og 02.10.2025.


Søknaden er dokumentert i samsvar med søknadsskjema datert 09.09 og 02.10.2025, jf. saksmappenr. (jnr.) 1 - med vedlegg.

Tiltak:

Tiltaket gjeld etablering av svartvassutslepp med slamavskiljar med pumpe for å støtbelaste avlaupsvatn inn til infiltrasjonsarealet, der handtering vidare vert i stadeigne masser. Tiltaket har endra plassering av infiltrasjonsareal frå tidlegare gjeve løyve. Her er ingen berørte interesser nedstraums for anlegget.

Naboar er varsla 16.12.2025. Det er ikkje oppgjeve nabomerknadar frå ansvarleg søkjar.

Det har heller ikkje kome inn nabomerknader til kommunen.

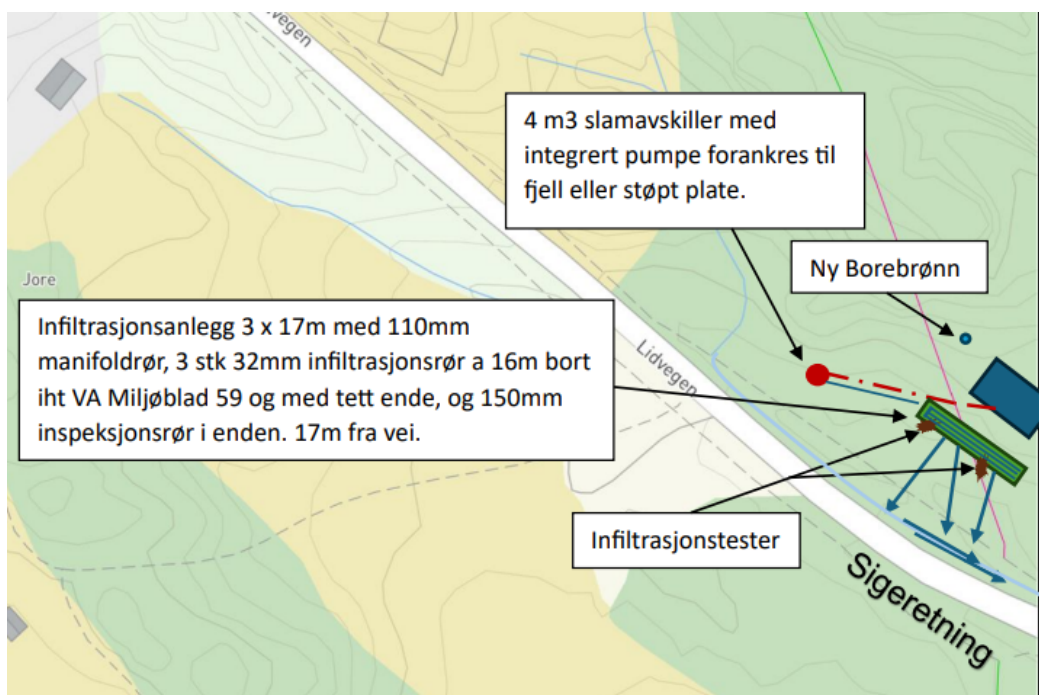

Situasjonsplan

Vilkår:

Utsleppskrav:

Det er krav til 90% reinsing av Tot P og 90% reinsing av BOF.

Anlegget skal dimensjonerast og utførast i samsvar med VA-Miljøblad for denne type anlegg eller tilsvarande.

Det skal gjerast ei utgreiing i høve frostisolering av heile anlegget. Dette skal vere ein del av prosjekteringsunderlaget for tiltaket.

Prøvetakingskum/rør på utløp skal etablerast og merkast på kart ved søknad om ferdigattest.

Utføringa av tiltaket skal fylgje prosjekteringa fullt og heilt som søknaden syner.

Service:

Årleg vedlikehald av pumpe i kum skal utførast.

Ferdigstilling av anlegg – søknad om ferdigattest:

Ein må ikkje ta i bruk anlegget før det føreligg ferdigattest (etter søknad). Ein må dokumentere infiltrasjonsareal ved foto før det vert overdekt. Denne dokumentasjonen skal ligge ved søknad om ferdigattest.

Generelle vilkår i samsvar med lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og liknande i Vinje kommune (FOR-2017-12-14-2215) Anleggets eigar er ansvarleg for at anlegget fungerer i samsvar med søknad. Ved eventuell ureining er det forureinar sitt ansvar å utbetre anlegget.

Jf. Forureiningslova § 11, fjerde ledd kan ein opne for å sjå større områder under eitt. Ved ei eventuell utbygging av kommunalt leidningsnett for vatn og avlaup, kan kommunen krevje tilkopling til kommunalt nett, jf. PBL §§ 27-1 og 27-2.

Dersom arbeidet med anlegget ikkje er sett i gang seinast 3 år etter at løyve er gjeve eller er innstilt i lengre tid enn 2 år, fell retten til å etablere utsleppet bort.

Konklusjon

Vilkåra etter pbl § 20-3 med dokumentasjonskrav etter pbl § 21-2 ser ut til å vere i orden, slik at ein kan gjeva løyve til tiltaket i samsvar med pbl § 21-4.

Ansvarsrettar

Ansvar for prosjektering	Tilt. klasse	Føretak	Organisasjonsnummer
Anlegget i sin heilskap	1	SØKNADSHJELP-STEINAR KVIFTE	9 3 3 4 7 9 9 4 3

Ansvar for utføring	Tilt. klasse	Føretak	Organisasjonsnummer
Grunnarbeid avlaupsanlegg	1	Vidar Øygarden	For anleggseigar Jonas Bakke Øygarden som sjølvbyggjar
Avlaupsanlegg utv.røyr og tilkopling	1	Rauland Rør as	9 2 4 3 8 5 9 0 1

Gebyr

Gebyrkode	Antal	Beløp
Endring av søknad	1	1.960,-

Klagerett

Ein kan klage på vedtaket innan 3 veker i samsvar med § 1-9 i PBL. Klaga skal sendast til Vinje kommune. Sakshandsamar kan gje nærare opplysningar om klageretten.

Med helsing

Erland Tveiti

Kjetil Midtgarden Vaagen

rådgjevar byggesak

konstituert kommunalsjef

Brevet er sendt elektronisk og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

SØKNADSHJELP-STEINAR KVIFTE

Kopi til:

Jonas Bakke Øygarden

Vedlegg – Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, fritidshus og liknande i Vinje kommune.

Paragrafane nedanfor er eit utdrag frå den lokale forskrifta. Det er desse krava som er relevante for løyvet me har informert om i dette brevet. Heile forskrifta finn de på Lovdata.

§ 9.Utsleppskrav

Anlegg som slepper ut sanitært avløpsvatn skal oppfylle følgjande utsleppskonsentrasjonar:

Forureiningsparameter Høgaste utløpskonsentrasjon

Tot-P < 1,0 mg/l (tilsvarar ein reinseeffekt på > 90 %) BOF5 < 25 mg/l (tilsvarar en reinseeffekt på > 90 %)

Der særskilte brukarinteresser som til dømes fiske, bading og drikkevatt, kan bli berørt av tiltaket, kan kommunen stille krav til utslepp av bakteriar, TKB og/eller E.Coli.

I særskilte høve kan kommunen stille skjerpande krav.

Dersom det berre vert sleppt ut gråvatn, skal gråvatnet minimum gjennomgå reinsing med godkjente reinseløysningar som beskrive i § 8.

§ 10.Utsleppsstad

Utsleppsstad må leggst slik at det ikkje kjem i konflikt med andre brukarinteresser, slik som uttak for drikkevatn eller rekreasjon. Utsleppet bør, der det er mogleg, gå til naturleg infiltrasjon.

Alle overflateresipientar som mottek reinsa avløpsvatn skal ha sikker årsvassføring. Dette inneber vassføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikkje tørkar ut av naturlege årsaker oftare enn kvart tiande år i gjennomsnitt.

Utslepp til ferskvatn skal lokalisert minst 2 meter under lågaste vasstand. Kommunen kan ved brukarinteresser sette strengare krav til lengde og djubde på utsleppsleidning.

§ 11.Godkjente reinseløysingar

Avhengig av stadlege forhold og anleggets føremål vil følgjande reinseløysningar kunne bli godkjent:

a) Med klosett tilknytt (spillvatn): - Lukka infiltrasjonsanlegg.

Jordhauginfiltrasjonsanlegg.

Filterbedanlegg (konstruert våtmark).

Vinje kommune Side 8/9

Minireinseanlegg kl. I (kjemisk og biologisk reinsing) eller kl. III (bare kjemisk reinsing). Tett tank er ikkje godkjent som reinseløysing i Vinje kommune. b) Utan klosett tilknytt (gråvatn): - Lukka infiltrasjonsanlegg.

Jordhauginfiltrasjonsanlegg.

Filterbedanlegg, konstruert våtmark.

Prefabrikkerte gråvassanlegg.

Sandfilteranlegg.

For minireinseanlegg kan kommunen eventuelt kreve etterpoleringstrinn.

§ 12.Krav til drift og vedlikehald

Slamavskiljarar skal tømast regelmessig i kommunal regi, jf. kommunens føresegn om renovasjon og slam. Minireinseanlegg skal tømast ein gong per år. Hyppigare tømming skal utførast av kommunal/godkjent renovatør og må kostast av anleggseigar. Ettersyn utførast i samband med vanleg årleg tøming. Avvik skal rapportertast til kommunen. For alle andre avløpsanlegg enn slamavskiljarar/infiltrasjonsanlegg, krev kommunen skriftleg drifts- og vedlikehaldsavtale mellom anleggseier og firma med naudsynt

kompetanse. Signert avtale skal sendast kommunen seinast saman med første årsrapport etter oppstart eller overtaking av anlegg. Dersom eit godkjent firma er konkurs, eller opphøyrer av annan årsak, pliktar anleggseigarar å inngå avtaler med anna godkjent firma. Service og vedlikehald skal som eit minimum utførast med følgjande tidsintervall:

Minireinseanlegg: I samsvar til krav fastsett av leverandør i serviceavtale.

Filterbedanlegg: 1 gong per år for fritidsbustader, 2 gonger per år for bustader.

Infiltrasjonsanlegg: I tilknytning til tøming: i samsvar med føresegn for avfall mv, Renovest c) IKS.

Sandfilteranlegg: I tilknytning til tøming: i samsvar med føresegn for avfall mv, Renovest d) IKS.

e) Prefabrikkert gråvassanlegg: 1 gong kvart 2. år.

Årsrapport for anlegg med service- og vedlikehaldsavtale skal sendast til kommunen innan

1. februar for det føregåande året. Den skal minimum innehalde følgjande: Kort beskriving av anlegget.

Omtale av driftsforhold førre år med spesiell vekt på eventuelle driftsproblem og handtering av avvik. Resultat av analyser. Vurderingar av naudsynte utbetringar, med dette utskifting av filtermedium.

§ 13. Prøvetaking

Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utførast i samsvar med dei til ein kvar tid normerte krav.

Alle prøver av utsleppsvatn skal analyserast av laboratorium som har godkjent fullmakt for dei aktuelle analysene. Det skal analyserast for parametrar ut frå gjeldande krav i § 6. Analysemetodar nemnt i forureiningsføreseгна kapittel 11 skal nyttast. All prøvetaking skal utførast av nøytral fagkyndig verksemd og kostast av anleggseigar.

§ 14. Tilsyn og kontroll

Kommunen, eller den kommunen gjev mynde til, har rett til å inspisere anlegg til ei kvar tid, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at reinsekrav vert halde